




## IZVJEŠĆE O RADU NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO ZA LISTOPAD 2010. - REDOVNI REMONT

NEK u listopadu nije proizvodila električnu energiju zbog redovnog remonta.

Dijagram rada NEK za listopad 2010.

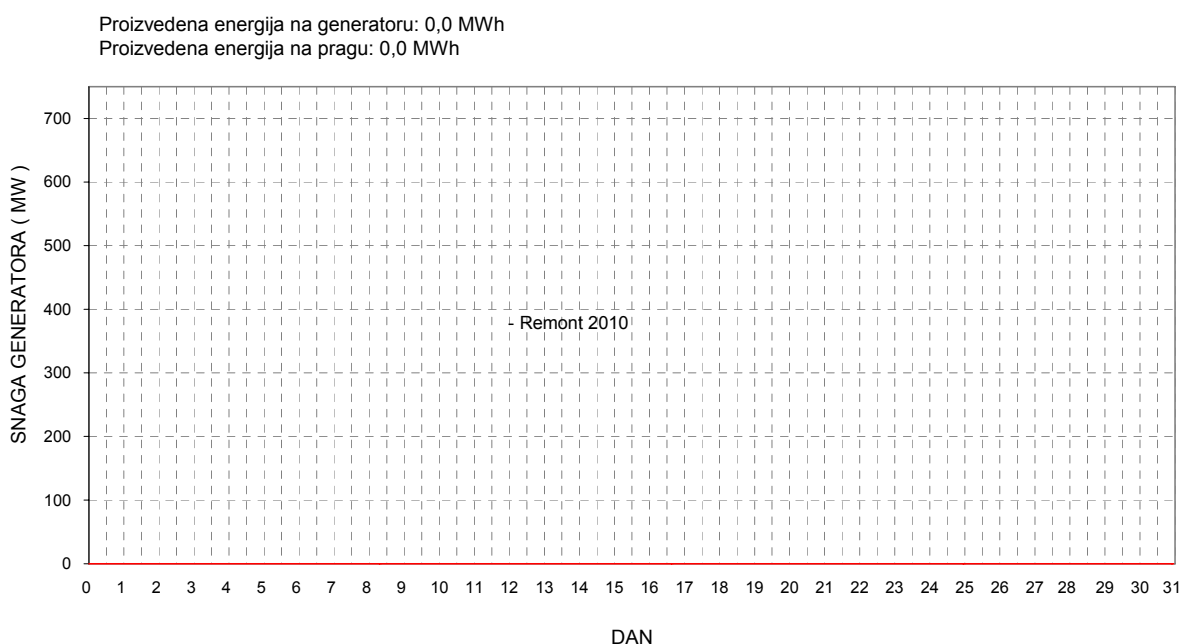

U listopadu se rijeka Sava zbog rada NEK nije zagrijavala.

Udio najveće ukupne dopustive godišnje radioaktivnosti u tekućim ispuštanjima u listopadu je bio 1,35 % a za ostale dopustive radionuklide 0,0233 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je ljetnom dozom od 50  $\mu\text{Sv}$  za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjen utjecaj je u listopadu iznosio 0,38 % od dopustive doze na rastojanju 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 15 paketa (3,12 m<sup>3</sup>) nisko i srednje radioaktivnog otpada.