


POROČILO O DELOVANJU NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO
ZA MESEC NOVEMBER 2008



NEK je v novembru proizvedla 524 475,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 499 891,6 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 2,02 % preseгла načrtovano (490 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.

Diagram obratovanja NEK za mesec NOVEMBER 2008

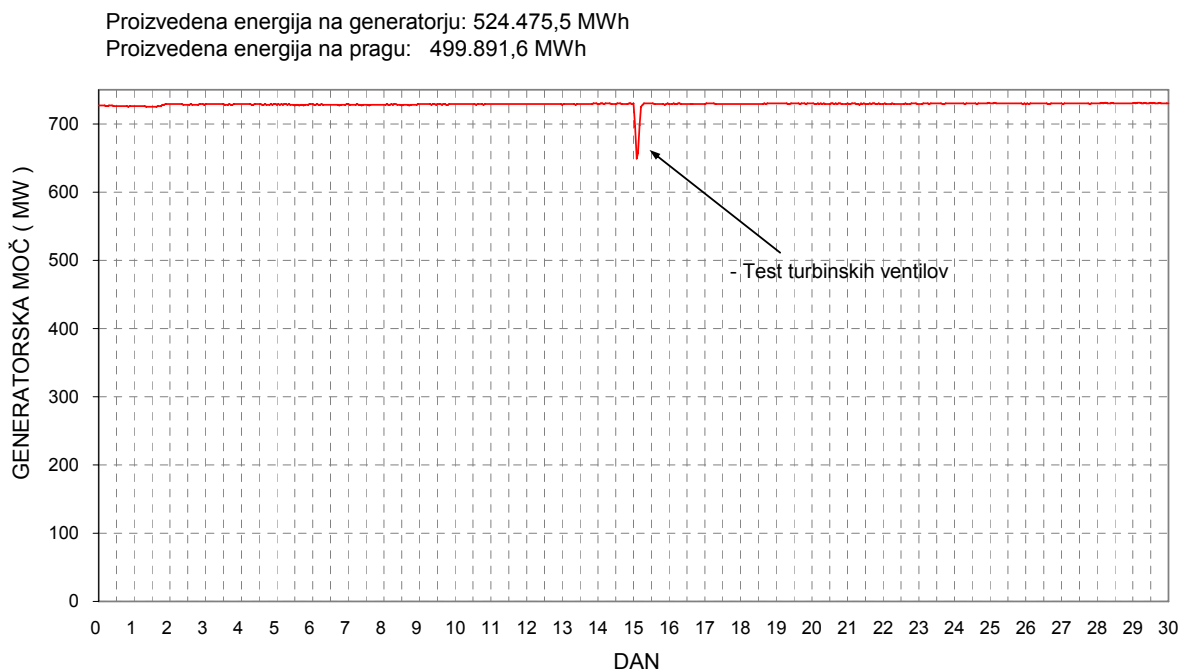

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru segrevala povprečno za 1,5 °C in največ za 2,6 °C od dovoljenih 3 °C.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v novembru znašal za tritij 0,309 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00027 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 µSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v novembru znašal 0,13 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 7 sodov (4,1 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.