

**POROČILO O DELOVANJU NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO
ZA MESEC NOVEMBER 2015**




NEK je v novembru proizvedla 526420,7 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 501024,3 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,3 % večja od načrtovane (490000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Diagram obratovanja NEK za mesec november 2015

Proizvedena energija na generatorju: 526420,68 MWh
Proizvedena energija na pragu: 501024,27 MWh

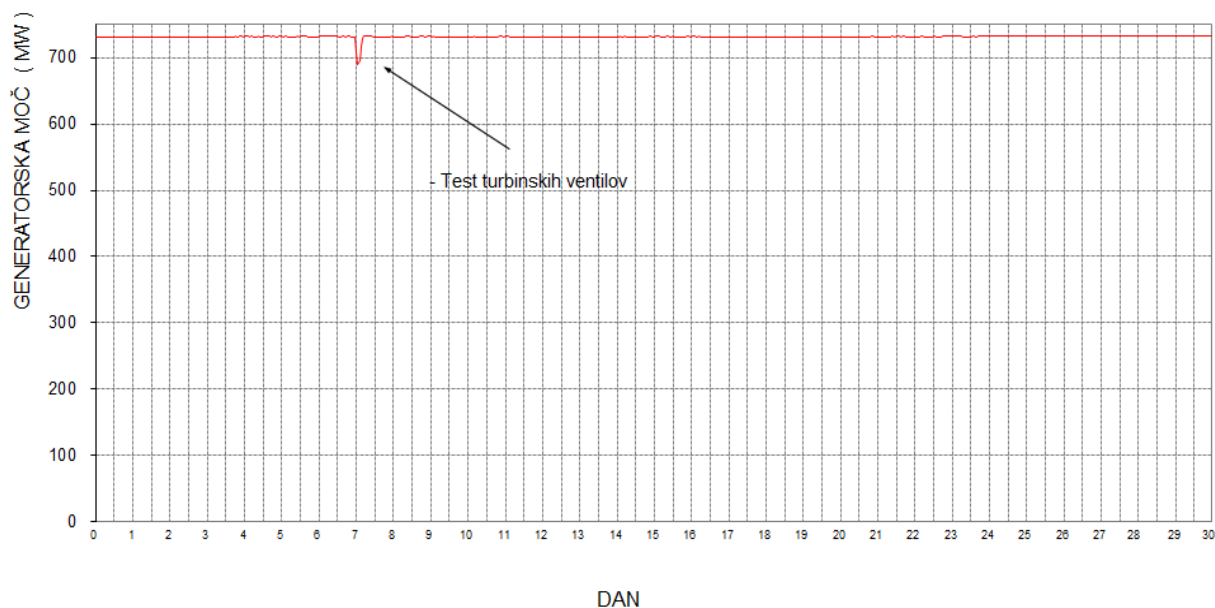

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v novembru segrevala povprečno za 2,6 °C in največ za 3 °C od dovoljenih 3 °C.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v novembru znašal 0,4 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca novembra pa 35,7 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v novembru znašal 0,00081 % (letne omejitve), do konca novembra pa 0,032 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 µSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v novembru je znašal 0,11 % letne omejitve oziroma do konca novembra 1,78 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 19 paketov (3,952 m³) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.